


「單位網頁遭竄改」緊急應變原則

● 通報流程：

1. 於知悉 1 小時內通報電算中心 (02-2939 3091 #67343)
2. 事後填寫「資通安全事件報告單」

● 緊急應變流程：

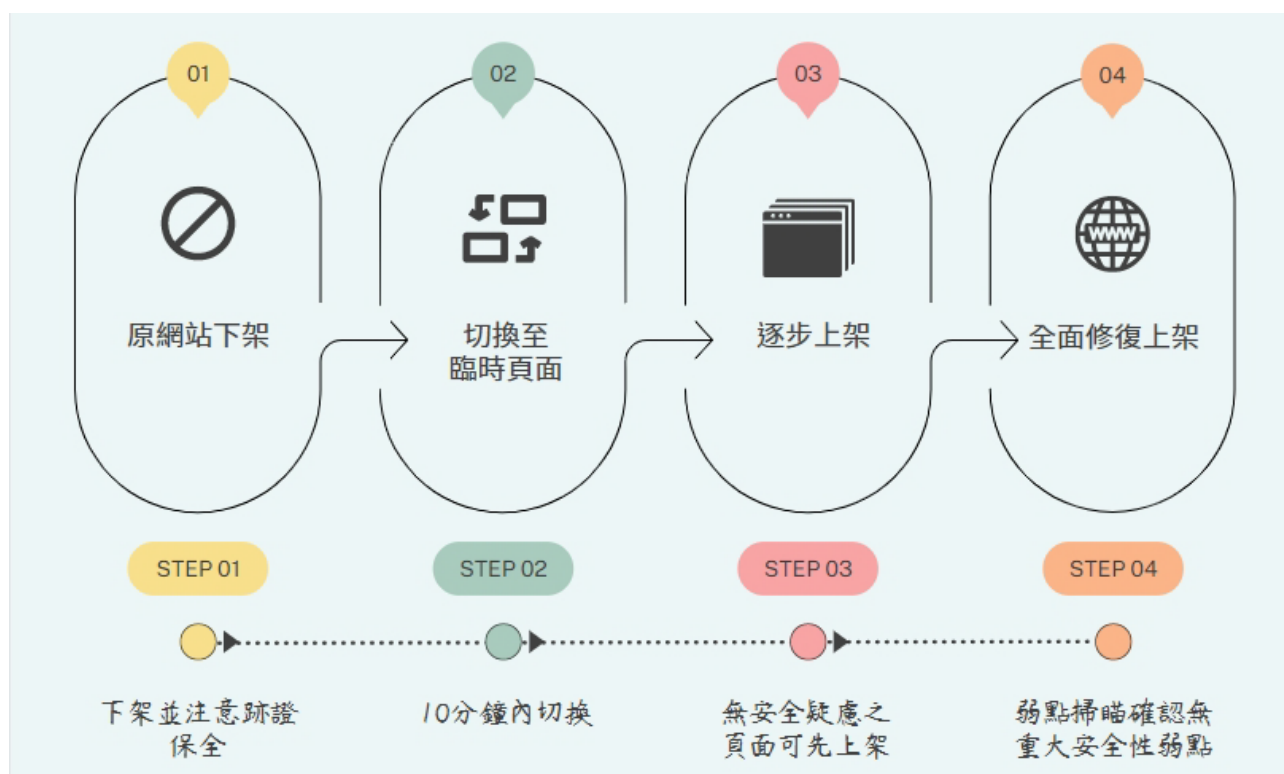

1. 原網站立刻下架。(注意亦須完成跡證保全及留存)
2. 維護公告網頁：發現網站內容遭竄改後 10 分鐘內 切換為維護公告頁面。
(若無維護公告頁面，請盡速通知電算中心，協助將網頁網址導向其他頁面)
3. 靜態資訊網頁：網站功能無安全疑慮的部分可先上架恢復服務，如：純資訊公告、媒體播放等。
4. 逐步功能恢復：網站每次版更上線前弱點掃描，確認無重大安全性弱點。
(必要時加入人工測試)
5. 全面修復上架。